



電気配線図

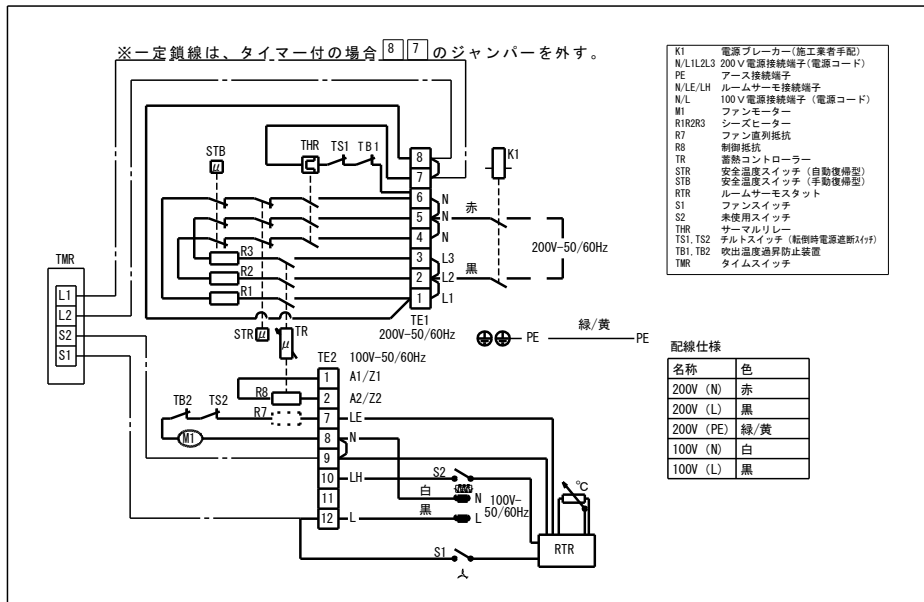

仕様一覧

| | VFMi20JW | VFMi30JW | VFMi40JW | VFMi50JW | VFMi60JW | VFMi70JW |
|------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 定格電圧 | 蓄熱：単相200V ファン：100V | | | | | |
| ヒーター形式 | シーズヒーター | | | | | |
| シーズヒーター本数 | 3 | | | | | |
| 定格消費電力；蓄熱(kW) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 定格消費電力；ファン(W) | 18 | 18 | 18 | 28 | 28 | 28 |
| 最大蓄熱量 kWh(kcal) | 16.0(13,800) | 24.0(20,600) | 32.0(27,500) | 40.0(34,400) | 48.0(41,300) | 56.0(48,200) |
| 有効蓄熱量 kWh(kcal) | 14.4(12,400) | 21.6(18,500) | 28.8(24,800) | 36.0(31,000) | 43.2(37,200) | 50.4(43,400) |
| 蓄熱レガ個数(個) | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 蓄熱レガ質量(kg) | 66 | 99 | 132 | 165 | 198 | 231 |
| 本体質量レガ含(kg) | 98 | 137 | 176 | 215 | 254 | 293 |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 626×672 | 776×672 | 926×672 | 1076×672 | 1226×672 | 1376×672 |
| () 内スペース含(mm) | ×250(295) | ×250(295) | ×250(295) | ×250(295) | ×250(295) | ×250(295) |
| 配線用遮断器の定格電流(A) | 15 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| 200V屋内配線のVVケーブル | 直径1.6mm(2.0mm ²) | 直径1.6mm(2.0mm ²) | 直径2.6mm(5.5mm ²) | 直径3.2mm(8.0mm ²) | 直径3.2mm(8.0mm ²) | 14.0mm ² |
| 最小電線太さ(銅線)CVケーブル | 2.0mm ² | 2.0mm ² | 2.0mm ² | 3.5mm ² | 3.5mm ² | 5.5mm ² |
| 安全装置 | 蓄熱温度過昇防止装置(自動復帰型)：125℃、蓄熱温度過昇防止装置(手動復帰型)：150℃ 転倒時電源遮断スイッチ：15°以上傾斜、吹出温度過昇防止装置 | | | | | |
| 本体色 | ホワイト系 | | | | | |

設置寸法

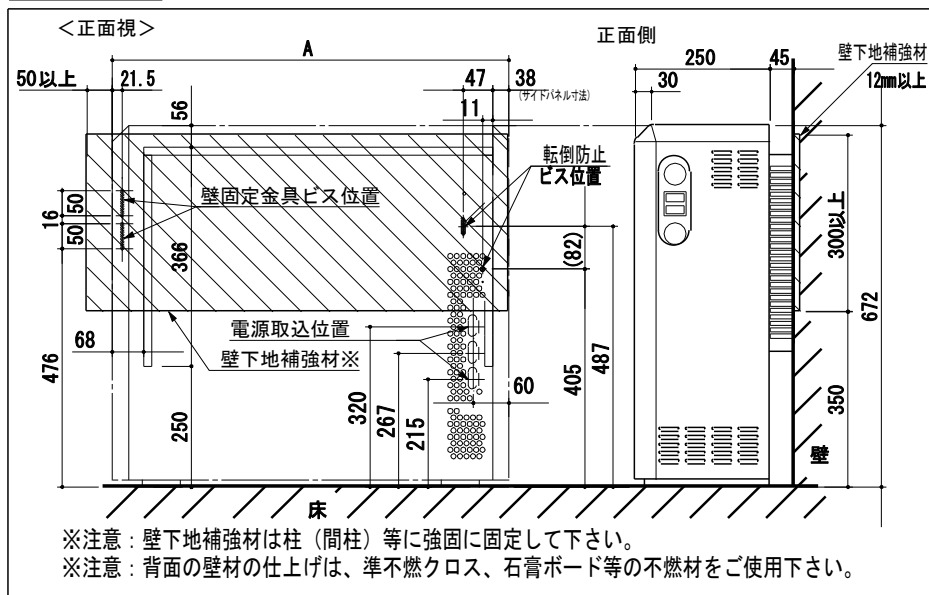

設置上の注意

- 取付作業は、専門の設置業者が行って下さい。電気工事は、有資格の電気工事業者が行って下さい。
- アース工事を必ず行って下さい。(D種設置工事)
- 本ヒーターは、単相200V専用回路に接続して下さい。
- 蓄熱暖房器それぞれに単独のブレーカーを設置して下さい。
- 電源取込位置は、本体裏面右中央にあります。
電源ケーブルは、本体接続の耐熱ケーブルをご使用下さい。
電源ケーブルは、本体裏面に接触しない様に適切な長さで結線して下さい。
- ヒーター本体は、暖房器本体の重量に耐え得る強固で水平な床に設置して下さい。
本体床面は高温になりますので、じゅうたん・クッションフロア・畳等の上に直接設置しないで下さい。
木造の場合は、根太の上か、床補強材(例：コンパネ2重貼り)の入った床面に設置して下さい。
- 離隔距離は、下表の寸法をお守り下さい。
離隔距離は正常に作動するために必要な最低限の寸法です。
周囲の仕上げ材等の変色・変形しないことを保証するものではありません。

| 方向 | 左面方向 | 右面方向 | 上面方向 | 背面方向 | 前面方向 |
|----------|---------|------------------------|---------|-----------------------|------------------------|
| 離隔距離(mm) | 100mm以上 | 300mm以上* (最小値100mm) | 150mm以上 | 45mm (壁付け用スペースで確保) | 1000mm以上* (最小600mm) |

- *メンテナンススペースとして必要です。
- 蓄熱暖房器本体は、かなりの重量がありますので、転倒防止金具は左図の位置に確実に固定して下さい。

| | | | |
|-----------------------|------------------------|-----|------|
| 名称 | 蓄熱暖房器 温風式 VFMi-JW シリーズ | 尺度 | FREE |
| 図番 | UG130004 | No. | 2/2 |
| 輸入元 株式会社ディンプレックス・ジャパン | | | |